

DOCUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO

SN Seixal – Siderurgia Nacional, S.A.
Aldeia de Paio Pires
2840-996 PAIO PIRES
tel.: +351 21 227 85 00
fax: +351 21 227 85 05

MEGASA 400S – SEIXAL (A400 NR)

CDU
ISSN

691.873
0874-6990

ESTRUTURAS
STRUCTURES

SETEMBRO DE 2015

O presente documento anula e substitui o DC 318, de junho de 2011.
A situação de validade do DC pode ser verificada no portal do LNEC (www.lnec.pt).

1 OBJETO

O presente Documento de Classificação classifica os varões de aço MEGASA 400S – SEIXAL, do tipo A400 NR segundo a Especificação LNEC E 449:2010, para efeitos do seu emprego como armaduras ordinárias em estruturas de betão armado e pré-esforçado, de acordo com a legislação em vigor.

2 CARACTERIZAÇÃO

Os varões MEGASA 400S – SEIXAL são obtidos diretamente por laminagem a quente, e podem ser fornecidos em comprimentos

retos ou em rolos. Apresentam um perfil com duas séries de nervuras transversais de secção variável e oblíquas em relação ao eixo dos varões; todas as nervuras das duas séries têm a mesma inclinação em relação ao eixo do varão. O espaçamento entre duas nervuras adjacentes é sempre o mesmo dentro da mesma série, embora o seu valor seja diferente em cada uma das duas séries.

A disposição das nervuras e as características geométricas dos varões MEGASA 400S – SEIXAL são indicadas na Figura 1 e no Quadro 1.

A identificação da origem dos varões e do respetivo fabricante deve ser efetuada através de um código que consiste no engrossamento de certas nervuras, conforme indicado na Figura 2.

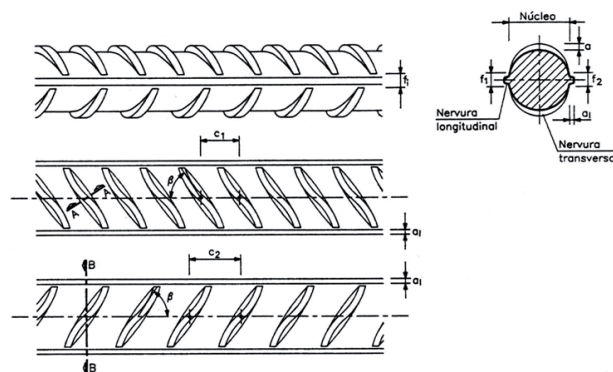


Figura 1 – Disposição das nervuras transversais e longitudinais num varão MEGASA 400S – SEIXAL

QUADRO 1

Características geométricas dos varões MEGASA 400S – SEIXAL

Diâmetro nominal (mm)	Secção nominal (mm²)	Massa nominal (kg/m)	Nervuras transversais					
			Afastamento entre nervuras c (mm)			Altura das nervuras a (mm)	Perímetro sem nervuras transversais Σf_i (mm)	Área relativa das nervuras transversais f_r
			Valor nominal c_1	Valor nominal c_2	Tolerância (%)			
6	28,3	0,222	4,2	5,8	± 20	≥ 0,39	≤ 3,8	≥ 0,039
8	50,3	0,395	4,8	6,6		≥ 0,52	≤ 5,0	≥ 0,045
10	78,5	0,617	5,5	7,5		≥ 0,65	≤ 6,3	≥ 0,052
12	113	0,888	6,1	8,3	± 15	≥ 0,78	≤ 7,5	≥ 0,056
14	154	1,21	7,1	9,7		≥ 0,91	≤ 8,8	≥ 0,056
16	201	1,58	8,2	11,0		≥ 1,04	≤ 10,1	≥ 0,056
20	314	2,47	10,2	13,8		≥ 1,30	≤ 12,6	≥ 0,056
25 ^(*)	491	3,85	12,7	17,3		≥ 1,63	≤ 15,7	≥ 0,056
32 ^(*)	804	6,31	16,3	22,1		≥ 2,08	≤ 20,1	≥ 0,056
40 ^(*)	1257	9,86	20,4	27,6		≥ 2,60	≤ 25,1	≥ 0,056

(*) Produto produzido exclusivamente sob a forma de comprimentos retos.



Figura 2 – Identificação da origem dos varões MEGASA 400S – SEIXAL e do respetivo fabricante

Os varões produzidos sob a forma de rolos devem ser identificados por uma marcação adicional através de um código que consiste no engrossamento de uma nervura transversal na série de nervuras oposta à da identificação do fabricante e do país de origem.

Estes códigos devem ser repetidos uniformemente ao longo do varão com um intervalo não superior a 1,50 m.

Os varões MEGASA 400S – SEIXAL podem apresentar uma alteração local da morfologia das nervuras que corresponde à introdução da inscrição MEGASA em relevo, em substituição de seis nervuras na mesma série da identificação do fabricante e do país de origem. As letras da inscrição MEGASA são arredondadas e não apresentam arestas vivas. Esta alteração encontra-se uniformemente distribuída ao longo do comprimento dos varões. A inscrição MEGASA é ilustrada na Figura 3 e possui as características constantes no Quadro 2 em função do diâmetro nominal dos varões.

Além disso deve garantir-se que, caso exista inscrição, a área relativa das nervuras transversais apresente um acréscimo de 15 % para os diâmetros 6 e 8 mm e de 20 % para os restantes diâmetros relativamente aos valores especificados para cada diâmetro.



Simbologia:

- H altura de cada letra da inscrição MEGASA;
- A comprimento de cada letra da inscrição MEGASA;
- S afastamento entre letras da inscrição MEGASA;
- a_L altura do relevo das letras da inscrição MEGASA.

Figura 3 – Inscrição MEGASA em relevo nos varões MEGASA 400S – SEIXAL

Os valores máximos especificados para a composição química do aço dos varões, referida à análise do produto final, são indicados no Quadro 3.

Os varões MEGASA 400S – SEIXAL devem possuir características mecânicas que satisfaçam à Especificação LNEC: E449:2010 – “Varões de Aço A400 NR para armaduras de betão armado. Características, ensaios e marcação”, nomeadamente no que se refere à sua aptidão à dobragem. Em particular, as características

mecânicas dos varões obtidas no ensaio de tração devem satisfazer os valores característicos mínimos indicados no Quadro 4.

QUADRO 2

Valores dos parâmetros geométricos da inscrição MEGASA

Diâmetro nominal (mm)	a_L (mm)	A (mm)		H/A
		Valor nominal	Tolerância (%)	
6	$\geq 0,30$	3,0	± 20	≥ 1
8	$\geq 0,40$	3,8		
10	$\geq 0,45$	4,8	± 15	
12	$\geq 0,50$	5,8		
14	$\geq 0,55$	6,7		
16	$\geq 0,65$	7,7		
20	$\geq 0,80$	9,6		
25	$\geq 1,00$	12,0		
32	$\geq 1,30$	15,4		
40	$\geq 1,60$	19,2		

QUADRO 3

Características de composição química

C (%)	P (%)	S (%)	N (%)	Cu (%)	C_{eq} (%)
0,24	0,055	0,055	0,014	0,85	0,52

QUADRO 4

Características mecânicas

$R_{eH}^{(1)}$ (MPa)	$R_m^{(1)}$ (MPa)	$R_m/R_{eH}^{(2)}$	$A_{gt}^{(2)}$ (%)
400	460	1,08	5

⁽¹⁾ Valor característico mínimo referente ao quantilho de 5%

⁽²⁾ Valor característico mínimo referente ao quantilho de 10%

3 CLASSIFICAÇÃO

Para todos os efeitos inerentes ao emprego dos varões MEGASA 400S – SEIXAL como armaduras ordinárias em estruturas de betão armado e pré-esforçado, os varões serão considerados como pertencendo ao tipo designado por A400 NR, segundo a Especificação LNEC: E449:2010, sendo-lhes portanto aplicáveis todas as disposições estabelecidas na legislação em vigor para aquele tipo de varões.

Lisboa e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em setembro de 2015.

O CONSELHO DIRETIVO

Carlos Pina

Carlos Pina
Presidente

